



Einheitenzertifikat

gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Unit Certificate

according to the grid code VDE-AR-N 4105

Hersteller / Manufacturer: Fronius International GmbH
Adresse / Address: Günter Fronius Straße 1; 4600 Thalheim bei Wels, Austria
Typ Erzeugungseinheit: PV-Wechselrichter Fronius Verto
Type of generating Unit: PV-power inverter Fronius Verto

Fronius Verto	15.0	17.5	20.0	22.0	24.0	25.0 400
Nennwirkleistung Rated active power	15,0 kW	17,5 kW	20,0 kW	22,0 kW	24,0 kW	25,0 kW
Nennscheinleistung Rated apparent power	15,0 kVA	17,5 kVA	20,0 kVA	22,0 kVA	24,0 kVA	25,0 kVA
AC-Nennspannung AC rated voltage	Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0, 24.0: 220 V (380 V) / 230 V (400 V) Verto 25.0 400: 230 V (400 V)					
AC-Nennfrequenz / AC rated frequency	50 / 60 Hz					
Softwarestand/ Version of software	Siehe Anhang B See appendix B					

Netzanschlussregel [1] VDE-AR-N 4105: 2018-11
Grid connection code
Zertifizierungsregel [2] FGW TR 8 Rev.9 Anhang F
Certification rule
Prüfanforderung [3] DIN VDE V 0124-100: 2020-06
Testing standard
Evaluierungsbericht [4] 322528-RE-2 vom 2025-02-17
Evaluation report
ID Nummer / ID number 40058980 Rev.1
Befristet zum / Limited to 2029-08-21

Dieses Zertifikat bestätigt, dass die oben bezeichneten Erzeugungseinheiten die Anforderungen der Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105:2018-11, nachgewiesen unter Anwendung der Norm DIN VDE V 0124-100, erfüllt / This certificate confirms that the generating units named above meet the requirements of the grid connection code VDE-AR-N 4105: 2018-11, verified using the DIN VDE V 0124-100 standard:

- Netrückwirkungen / Network perturbations
- Symmetriebedingungen / Symmetry conditions
- Verhalten der Erzeugungseinheit am Netz / Grid-behaviour of the generation unit
- Zuschaltbedingungen und Synchronisierung / Connection conditions and synchronization
- Dynamische Netzstützung / Dynamic network stability

Zum Zertifikat gehört ein Anhang A und B in deutscher und englischer Sprache mit weiteren Informationen zu den PV-Wechselrichtern Fronius Verto.

The certificate includes an appendix A and B in German and English language with further information concerning the PV inverters Fronius Verto.

Dieses Zertifikat berechtigt nicht zur Nutzung eines markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE.
This certificate does not authorize the use of any of the legally protected VDE marks.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Zertifizierung Produkte

M. Tasotti

2025-02-20

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Germany

phone +49 69 83 06-0, fax: +49 69 83 06-555

e-mail: vde-institut@vde.com, www.vde-institut.com

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: www.vde.com/zertifikat

VDE certificates are valid only when published on: www.vde.com/certificate

VDE
INSTITUT

Anhang zum Einheitszertifikat

gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Annex to the unit certificate

according to the grid code VDE-AR-N 4105



A1 Änderungsverzeichnis / List of changes

Datum / Date	Revision / Revision	Bemerkung / Remark
22.08.2024	–	Erstausgabe / First edition
17.02.2025	1	Ergänzung des Wechselrichtertyps 25.0 400. / Inclusion of the inverter type 25.0 400 in the certificate. Neuer Evaluierungsbericht 322528-RE-2 (Ersetzt den Evaluierungsbericht 322528-RE-1) / New Evaluation Report 322528-RE-2 (Replaces Evaluation Report 322528-RE-1)

A2 Literatur / Literature

[1]	VDE-AR-N 4105: 2018-11	Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN): VDE-AR-N 4105, Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, November 2018 <i>Generators connected to the low-voltage distribution network – Technical requirements for the connection to and parallel operation with low-voltage distribution network, November 2018</i>
[2]	FGW TR8 Rev. 9 : 2019-02	Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien (FGW e.V.): Technische Richtlinien für Erzeugungseinheiten, –anlagen und Speicher sowie für deren Komponenten Teil 8 - Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und –anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Stromnetz, Revision 9. Berlin: 01.02.2019 <i>Technical guidelines for generating units, systems and storage as well as for their Components, part 8 - Certification of the electrical characteristics of power generating units, systems and storage systems as well as their components on the grid, Revision 9, Berlin: 01.02.2019</i>
[3]	DIN VDE V 0124-100: 2020-06	Deutsches Institut für Normung (DIN): VDE V 0124-100, Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung – Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten, vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz, Juni 2020 <i>Grid integration of generator plants – Low voltage – Test requirements for generator units to be connected to and operated in parallel with low-voltage distribution network, June 2020</i>
[4]	322528-RE-2	VDE Evaluierungsbericht <i>VDE evaluation report</i>
[5]	SGP-25368_02_R1	Prüfbericht AIT: Projekt-Nr. SGP-25368_02_R1 vom 01.07.2024 (Fronius Verto 24.0) <i>AIT test report: Project no. SGP-25368_02_R1 from 01.07.2024 (Fronius Verto 24.0)</i>



Anhang zum Einheitszertifikat gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Annex to the unit certificate according to the grid code VDE-AR-N 4105

A3 Allgemeines / General

Die hier zertifizierten Wechselrichter des Herstellers Fronius der Serie Verto entsprechen vom Aufbau her transformatorlosen 3-phasigen Wechselrichterbrücken. Die vom PV-Generator bereitgestellte DC-Spannung wird durch eine IGBT-Multilevel Brücke in AC-Spannung umgewandelt. Ein nachfolgender LC-Filter filtert die Schaltfrequenzanteile heraus. An der DC-Eingangs- bzw. der AC-Ausgangsseite befindet sich jeweils ein EMV-Filter.

Die Kennziffer im Typennamen beschreibt die realisierte Nenn- bzw. Bemessungs-Schein- bzw. -Wirkleistung. Die unterschiedlichen Verto-WR unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihres mechanischen Aufbaus: die verwendete HW (IGBT-Leistungsteil, Kühlung, Filter, Kabel...etc.) ist identisch, somit auch Gewicht und Abmessungen. Die Leistungsreduzierung wird durch SW-Einstellungen erreicht.

The inverters from the manufacturer Fronius of the Verto series certified here correspond to transformerless 3-phase inverter bridges. The DC voltage provided by the PV generator is converted into AC voltage by an IGBT multilevel bridge. A subsequent LC filter filters out the switching frequency components. There are EMC filter on the DC input and AC output sides.

The type names code number describes the realized nominal / rated apparent and active power. The different Verto inverters do not differ in terms of their mechanical structure: the HW used (IGBT power section, cooling, filter, cable...etc.) is identical, and therefore also weight and dimensions. The power reduction is achieved through SW settings.



Anhang zum Einheitszertifikat gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Annex to the unit certificate according to the grid code VDE-AR-N 4105



A4 Software

In Anhang B ist die aktuelle Software-Version festgehalten. Sie gilt für alle hier zertifizierten Wechselrichter.

Die Softwareversion entspricht einem „Bundle“ einzelner relevanter Softwarestände der Wechselrichter. Bei Änderung eines zugehörigen Softwarestandes wird die Nummerierung des Software-Bundles hochgezählt.

Zu dem Bundle gehören die folgenden relevanten Softwareplattformen COYOTE, KRONOS, ZEUS:

- a) COYOTE ist verantwortlich für die Systemkonfiguration, Systemprotokollierung und das System-Bootloading. Diese Plattform enthält die Systemhauptzustandsmaschine, die den WR startet und stoppt. COYOTE ist über CAN-Bus mit KRONOS und ZEUS verbunden
- b) KRONOS verwaltet die Steuerungs- und Sicherheitsaufgaben, wie z.B. Netzüberwachung, Gleichstromspeisung und Relais-Handling. Es werden Mikrocontroller STM32F765NGH7 mit einem CORTEX M7-Kern verwendet.
- c) ZEUS ist für die Isolations- und Netzüberwachung sowie der Sicherheitsüberwachung der Steuereinheit zuständig. Es werden Mikrocontroller STM32F765NGH7 mit einem CORTEX M7-Kern verwendet.

In Annex B the current software version is shown. It applies to all inverters certified here.

The software version corresponds to a "bundle" of individual relevant software versions of the inverters. If such a software version is changed, the numbering of the software bundle is incremented.

The bundle includes the following relevant software platforms COYOTE, KRONOS, ZEUS:

- a) *COYOTE is responsible for system configuration, system logging and system bootloading. This platform contains the main system state machine which starts and stops the inverter. COYOTE is connected to KRONOS and ZEUS via CAN-Bus.*
- b) *KRONOS manages the control and safety tasks, such as network monitoring, direct current power supply and relay handling. Microcontrollers STM32F765NGH7 with a CORTEX M7 core are used.*
- c) *ZEUS is responsible for the insulation and network monitoring as well as the safety monitoring of the control unit. Microcontrollers STM32F765NGH7 with a CORTEX M7 core are used.*

A5 Schnittstellen / Interfaces


Schnittstelle	Fronius Verto
WLAN / 2x Ethernet LAN	- Fronius Solar.Web, - ModbusTCP Sunspec - Fronius solar API (JSON)
6 digitale Eingänge, / 6 digitale Ein-/ Ausgänge / 6 digital inputs / 6 digital in-/ outputs	Anbindung an Rundsteuerempfänger, Energiemanagement
Datalogger und Webserver / Data logger and webserver	Integriert
Wired Shutdown (WSD)	Notschalter
USB (Typ-A Buchse)	1A @5V max (nur zur Stromversorgung)
2 x RS 485	Modbus RTU SunSpec



A6 Betriebs-Diagramme / Operational diagrams

A6.1 PIQ-Diagramm / PIQ-Diagrams

In Abbildung 1 das PQ-Diagramm der Wechselrichter Fronius Verto gemäß Herstellererklärung dargestellt. / Figure 1 shows the PQ diagram of the Fronius Verto inverter in accordance with the manufacturer's declaration.

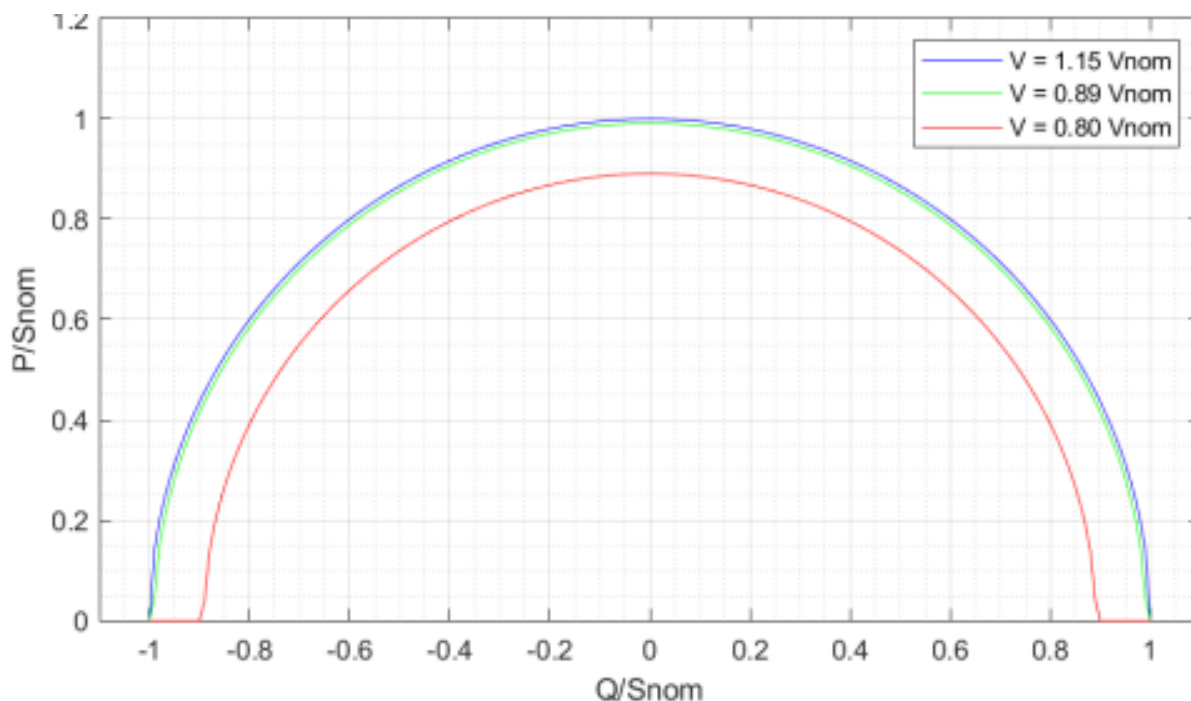

**Abbildung 1: PIQ Diagramm gemäß Herstellererklärung /
P/Q diagram according to manufacturer's declaration**

Anmerkungen zu Abbildung 1 :

- S_{nom} entspricht der Nennscheinleistung des Wechselrichters
- Die Kurven sind dauernd fahrbar wenn die Randbedingungen (z.B. Schutzeinstellungen) es zulassen.
- Blindleistung in untererregter Fahrweise ist mit negativem Vorzeichen versehen
- Bestimmung der Scheinleistung des Wechselrichters im Spannungsbereich $< 89\% U_n \dots 80\% U_n$ durch linearer Interpolation

Remarks to figure 1 :

- S_{nom} corresponds to the nominal power of the inverter
- The curves can be driven continuously if the boundary conditions (e.g. protection settings) permit.
- Reactive power in underexcited driving style has a negative sign
- Determination of the apparent power of the inverter in the voltage range $< 0.95.4\% U_n \dots 80\% U_n$: linear interpolation between $100\% P_n$ and $85\% P_n$.

In dem Prüfbericht [5] wurde gemäß Prüfnorm [3] das P/Q-Verhalten punktweise vermessen. Das obige P/Q-Diagramm kann bestätigt werden. Die max. Abweichung zwischen Soll und Istwert der Wirkleistung liegt bei $< 0,75\% P_{Emax}$, die der Blindleistung bei $< 1\% P_{Emax}$.

In the test report [5], the PQ behavior was measured point by point in accordance with the test standard [3]. The above P / Q diagram can be confirmed. The maximum deviation between the target and actual value of the active power is $< 0,75\% P_{Emax}$, that of the reactive power is $< 1\% P_{Emax}$.



Anhang zum Einheitszertifikat gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Annex to the unit certificate according to the grid code VDE-AR-N 4105

Der Gradienten der Wirkleistungsreduktion ist im Bereich (0- 100) % $-P_n/s$ einstellbar, standardmäßig ist 0,6% P_n/s eingestellt. Die Gradienten der Wirkleistungsreduktion bei Über- oder Unterfrequenz sind im Bereich (0.01 – 300) %/Hz einstellbar. Die Startwerte der frequenzabhängigen Wirkleistungsreduktion sind ebenso einstellbar im Bereich (45 – 66) Hz.

The gradient of the active power reduction is adjustable in the range of (0 – 100) % P_n/s . By default the gradient is set to 0,6% P_n/s . The gradients of the active power reduction in the case of over-frequency or under-frequency can be set in the range (0.01 - 300) % / Hz. The start values of the frequency-dependent active power reduction can also be set in the range (45 - 66) Hz.

Gemäß Herstellererklärung können in den Wechselrichtern Fronius Verto folgende Blindleistungsbetriebsarten gefahren werden:

1. OFF (kein Reactive Power Mode)
2. $\cos(\varphi)$ = konstant
3. Q_{rel} = konstant
4. Q_{abs} = konstant
5. $Q(U)$
6. $\cos \varphi (P)$

Die Varianten 2, 5, 6 sind im Rahmen der Vermessung geprüft worden.

According to the manufacturer's declaration, the following reactive power modes can be operated in the Fronius Verto inverter:

1. OFF (no Reactive Power Mode)
2. $\cos(\varphi)$ = constant
3. Q_{rel} = constant
4. Q_{abs} = constant
5. $Q(U)$
6. $\cos \varphi (P)$

Variants 2, 5, 6 were checked during the measurement.





A6.2 Spannungs-Frequenz Diagramm

Abbildung 2 zeigt das Spannungs-Frequenz Diagramm der Wechselrichter Fronius Verto gemäß Herstellererklärung.

Figure 2 shows the voltage-frequency diagram of the Fronius Verto inverter according to the manufacturer's declaration.

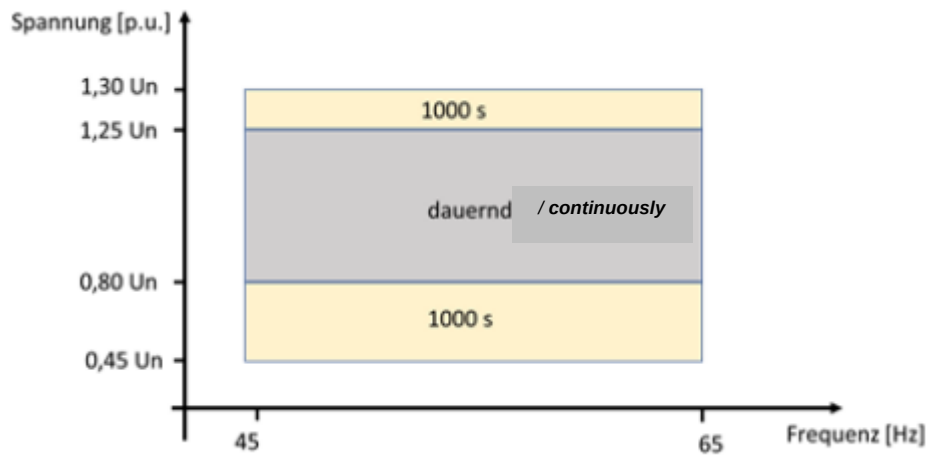


Abbildung 2: Spannungs-Frequenz Diagramm gemäß Herstellererklärung /
Voltage-frequency diagram according to manufacturer's declaration

Anmerkungen zu Abbildung 2:

- Die Ordinate entspricht der Klemmenspannung des Wechselrichters bezogen auf seine Nennspannung in p.u.
- Die Anforderungen aus [1] Kapitel 5.7.1 sind hier berücksichtigt

Remarks on figure 2:

- The ordinate corresponds to the terminal voltage of the inverter related to its nominal voltage in p.u.
- The requirements from [1] Chapter 5.7.1 have been taken into account.

Anhang zum Einheitszertifikat

gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Annex to the unit certificate

according to the grid code VDE-AR-N 4105



A7 Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten „Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ / Extract of the test report for power generation units “Determination of electrical properties”

PV Wechselrichter Fronius Verto 24.0 / PV inverter Fronius Verto 24.0							
Hersteller / Manufacturer		Fronius International GmbH					
Adresse / Address		Günter Fronius Straße 1; 4600 Thalheim bei Wels, Austria					
Prüfbericht / Test report		SGP-25368_02_R1					
Prüflabor/ Testing Laboratory		AIT (Austrian Institute of Technology GmbH)					
Adresse / Address		Donau-City-Straße 1 1220 Wien, Austria					
Herstellerangaben / Manufacturer information		Typ Erzeugungseinheit / unit type		PV Wechselrichter / PV inverter			
		Max. Wirkleistung / Max. active power		24.0 kW*			
		Bemessungsspannung / Rated voltage		230V (400V)			
		Software Version / Software version		Siehe Anhang B / See appendix B			
Messzeitraum / Measurement period				21.03.2024 – 28.06.2024			
Schnelle Spannungsänderungen / Rapid voltage changes					k _i		
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger) / Connection without provisions (regarding the primary energy carrier)					0,41		
Ungünstigster Fall beim Umschalten der Generatorstufen / Most adverse case when switching between generator levels					0,99		
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträgers) / Connection at nominal conditions (of the primary energy carrier)					0,98		
Ausschalten bei Bemessungsleistung / Disconnection at rated power					0,86		
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge / Worst value of all switching operations				k _i max =		0,99	
Flicker / Flicker		Netzimpedanzwinkel / Network impedance angle Ψ _k					
Anlagenflickerbeiwert / Initial flicker factor		30°		50°		70°	85°
		1,44		1,08		0,65	0,4
Weitere Angaben Further information		Max. Unsymmetrie / Max. asymmetry		0,01 kVA (0,04 % S _E max)			
		Kurzschlussstrombeitrag / Short-circuit current contribution I _k		max. 38,5 A ** (Herstellerangabe zum maximalen AC-Ausgangsstrom) (manufacturers indication to the max. AC output current)			
Bemerkung / Remark:							
*: eingetragen ist P _n nach Herstellerangabe / specified is P _n according to manufacturer's information Gemessen in [5]/ Measured in [5]: P _E max = 1,012 P _n (24,29 kW) / S _E max = 1,013 S _n (24,317 kVA)							
**: dieser Absolutwert gilt gleichermaßen für alle Wechselrichter Fronius Verto / This absolute value applies equally to all Fronius Verto inverters							
***: Rechnerisch ermittelte Kurzschlussleistungen [kW] / Calculated short circuit power [kW]:							
Fronius Verto		15.0	17.5	20.0	22.0	24.0	25.0 400
S _{kV} min1 (k _i max = 1,02)		495,0	577,5	660,0	726,0	792,0	825,0
S _{kV} min2 (c(ψ _k) = 3,05)		43,2	50,4	57,6	63,4	69,1	72,0
Allgemein / Generally:							
Die hier ausgewiesenen Werte zu Spannungsänderungen, Flicker und Harmonische (siehe folgende Seiten) bzw. die weiteren Angaben gelten gleichermaßen, unter Berücksichtigung des jeweiligen Nennstroms, für den Wechselrichter Fronius Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0 und 25.0 400. The values shown here for voltage changes, flicker and harmonics (see following pages) and the other information apply equally, taking into account the respective nominal current, for the Fronius Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0 and 25.0 400 inverters.							

Anhang zum Einheitszertifikat

gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Annex to the unit certificate

according to the grid code VDE-AR-N 4105



PV Wechselrichter Fronius Verto 24.0 / PV inverter Fronius Verto 24.0

Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten „Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ – Oberschwingungen /

Extract of the test report for power generation units “Determination of electrical properties” - Harmonics

Oberschwingungsmessungen / Harmonics

P _{bin} (%)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Nr./ Order	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)
2	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
3	0,01	0,08	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09
4	0,00	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,04
5	0,05	0,03	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05
6	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
7	0,05	0,06	0,11	0,11	0,09	0,08	0,05	0,03	0,04	0,05	0,06
8	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
9	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
10	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
11	0,05	0,24	0,30	0,52	0,65	0,69	0,60	0,49	0,40	0,34	0,30
12	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
13	0,05	0,15	0,28	0,39	0,48	0,56	0,56	0,50	0,44	0,41	0,39
14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	0,01	0,03	0,05	0,03	0,05	0,05	0,04	0,02	0,02	0,03	0,04
16	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
17	0,04	0,42	0,33	0,32	0,29	0,64	0,73	0,76	0,71	0,63	0,58
18	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
19	0,05	0,37	0,25	0,77	0,42	0,74	0,82	1,02	1,12	1,09	1,05
20	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
21	0,05	0,26	0,28	0,28	0,30	0,34	0,34	0,34	0,37	0,39	0,40
22	0,00	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
23	0,02	0,28	0,53	0,31	0,52	0,17	0,50	0,55	0,68	0,68	0,63
24	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
25	0,04	0,20	0,39	0,06	0,37	0,26	0,29	0,34	0,45	0,49	0,48
26	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
27	0,03	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
28	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
29	0,02	0,05	0,09	0,10	0,21	0,14	0,07	0,21	0,24	0,26	0,26
30	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
31	0,04	0,04	0,03	0,09	0,12	0,11	0,06	0,13	0,18	0,21	0,21
32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
33	0,03	0,06	0,04	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,03
34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
35	0,01	0,05	0,07	0,11	0,05	0,10	0,03	0,05	0,11	0,14	0,15
36	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
37	0,03	0,05	0,09	0,10	0,03	0,09	0,03	0,03	0,09	0,12	0,13
38	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
39	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06
40	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
41	0,05	0,06	0,08	0,09	0,08	0,09	0,06	0,04	0,08	0,11	0,12
42	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
43	0,02	0,03	0,02	0,04	0,05	0,04	0,05	0,01	0,04	0,07	0,08
44	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
45	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
47	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,01	0,02	0,05	0,06
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,04	0,01	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,04	0,05
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THC	0,18	0,79	0,96	1,18	1,23	1,43	1,54	1,65	1,75	1,71	1,64

Bemerkung / Remark

- Verto 24.0: Nennstrom / Nominal current $I_n = 34,8 \text{ A}$ (230V /400V)
- Gleichermaßen gültig für / Equally valid for:
 - Verto 15.0: Nennstrom / Nominal current $I_n = 21,7 \text{ A}$ (230V /400V)
 - Verto 17.5: Nennstrom / Nominal current $I_n = 25,4 \text{ A}$ (230V /400V)
 - Verto 20.0: Nennstrom / Nominal current $I_n = 29,0 \text{ A}$ (230V /400V)
 - Verto 22.0: Nennstrom / Nominal current $I_n = 31,9 \text{ A}$ (230V /400V)
 - Verto 25.0 400: Nennstrom / Nominal current $I_n = 36,1 \text{ A}$ (230V /400V)

Anhang zum Einheitszertifikat gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105



Annex to the unit certificate according to the grid code VDE-AR-N 4105

PV Wechselrichter Fronius Verto 24.0 / PV inverter Fronius Verto 24.0

Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten „Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ – Zwischenharmonische

Extract of the test report for power generation units “Determination of electrical properties” - - Inter-harmonics

Zwischenharmonische, Normalbetrieb / Interharmonics at continuous operation

P _{bin} (%)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f 50Hz (Hz)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)	I _h /I _n (%)
75	0,00	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,09	0,02
125	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
175	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
225	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
275	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
325	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
375	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
425	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
475	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
525	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
575	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
625	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
675	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
725	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
775	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
825	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
875	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
925	0,00	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
975	0,00	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1025	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
1075	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1125	0,00	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05
1175	0,00	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1225	0,00	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1275	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1325	0,01	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
1375	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1425	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1475	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1525	0,01	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1575	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1625	0,01	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
1675	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1725	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1775	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1825	0,01	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
1875	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1925	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1975	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Bemerkung / Remark

- Verto 24.0: Nennstrom / Nominal current I_n = 34,8 A (230V /400V)
- Gleichermaßen gültig für / Equally valid for:
 - Verto 15.0: Nennstrom / Nominal current I_n = 21,7 A (230V /400V)
 - Verto 17.5: Nennstrom / Nominal current I_n = 25,4 A (230V /400V)
 - Verto 20.0: Nennstrom / Nominal current I_n = 29,0 A (230V /400V)
 - Verto 22.0: Nennstrom / Nominal current I_n = 31,9 A (230V /400V)
 - Verto 25.0 400: Nennstrom / Nominal current I_n = 36,1 A (230V /400V)

Anhang zum Einheitszertifikat

gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Annex to the unit certificate

according to the grid code VDE-AR-N 4105



PV Wechselrichter Fronius Verto 24.0 / PV inverter Fronius Verto 24.0

Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten „Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ – Höherfrequente

Extract of the test report for power generation units “Determination of electrical properties” - Higher frequencies

Höhere Frequenzen im Normalbetrieb / Higher Frequencies components

P _{bin} (%)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f (kHz)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)	I _H /I _N (%)
2.1	0,05	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,09	0,08	0,10	0,14	0,16
2.3	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09
2.5	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06
2.7	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06
2.9	0,06	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
3.1	0,07	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
3.3	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
3.5	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3.7	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3.9	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
4.1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
4.3	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4.5	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02
4.7	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.9	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5.1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
5.3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6.1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6.3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6.5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
6.9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
7.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung / Remark

- Verto 24.0: Nennstrom / Nominal current $I_N = 34,8 \text{ A}$ (230V / 400V)
- Gleichermaßen gültig für / Equally valid for:
 - Verto 15.0: Nennstrom / Nominal current $I_N = 21,7 \text{ A}$ (230V / 400V)
 - Verto 17.5: Nennstrom / Nominal current $I_N = 25,4 \text{ A}$ (230V / 400V)
 - Verto 20.0: Nennstrom / Nominal current $I_N = 29,0 \text{ A}$ (230V / 400V)
 - Verto 22.0: Nennstrom / Nominal current $I_N = 31,9 \text{ A}$ (230V / 400V)
 - Verto 25.0 400: Nennstrom / Nominal current $I_N = 36,1 \text{ A}$ (230V / 400V)



Ö. Kurt

Ö. Kurt

Anhang zum Einheitszertifikat

gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Annex to the unit certificate

according to the grid code VDE-AR-N 4105



B Aktueller Stand der Firm-/Software / Current firm-/software version

Fronius Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0, 24.0, 25.0 400

Datum / date	FW/SW- Stand / FW/SW- version	Bemerkung / Remark
22.08.2024	1.31.3-1	Erstausstellung / first edition

Die aktuelle Softwareversion gilt für alle hier zertifizierten Wechselrichter Fronius Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0, 24.0 und 25.0 400 beinhaltet die nationalen Anforderungen für Deutschland.

Diese Softwareversion entspricht einem „Bundle“ einzelner relevanter Softwarestände der Wechselrichter. Bei Änderung eines zugehörigen Softwarestandes wird die Nummerierung des Software-Bundles hochgezählt.

The current software version applies to all inverters Fronius Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0, 24.0 and 25.0 400 certified here and includes the national requirements for Germany.

The software version corresponds to a "bundle" of individual relevant software versions of the inverters. If such a software version is changed, the numbering of the software bundle is incremented.

Zur Information / For information:

Ein Großteil der Messungen in [5] wurde mit einem älteren SW-Stand durchgeführt (1.30.4-1). Der Hersteller hat bestätigt, dass die aktuelle SW-Version keinen Einfluss auf die zertifizierungs-relevanten elektrischen Eigenschaften hat.

A large part of the measurements in [5] were carried out with an older SW version (1.30.4-1). The manufacturer has confirmed that the current software version does not affect the certification-relevant electrical properties.



Ö. Kurt

Ö. Kurt

Offenbach, 2025-02-17

Fachzertifizierer / Technical Certification Officer



Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)

gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Certificate for Network and System Protection (NS Protection)

according to the grid code VDE-AR-N 4105

Hersteller / Manufacturer Fronius International GmbH
Adresse / Address Günter Fronius Straße 1
4600 Thalheim bei Wels, Austria
Typ NA-Schutz Integrierter NA-Schutz der PV-Wechselrichter Fronius Verto
Type NS protection Integrated NS protection of the inverter Fronius Verto

Fronius Verto	15.0	17.5	20.0	22.0	24.0	25.0 400
Nennwirkleistung Rated active power	15,0 kW	17,5 kW	20,0 kW	22,0 kW	24,0 kW	25,0 kW
Nennscheinleistung Rated apparent power	15,0 kVA	17,5 kVA	20,0 kVA	22,0 kVA	24,0 kVA	25,0 kVA
AC-Nennspannung AC rated voltage	Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0, 24.0: 220 V (380 V) / 230 V (400 V) Verto 25.0 400: 230 V (400 V)					
AC-Nennfrequenz / AC rated frequency	50 / 60 Hz					
Softwarestand/ Version of software	Siehe Anhang B See appendix B					

Netzanschlussregel [1] VDE-AR-N 4105: 2018-11
Grid connection code
Zertifizierungsregel [2] FGW TR8 Rev.9 Anhang F
Certification rule
Prüfanforderung [3] DIN VDE V 0124-100: 2020-06
Testing standard
Prüfbericht / Test report [4] 322528-RE-2 vom 2025-02-17
ID Nummer / ID number 40058981 Rev.1
Befristet zum / Limited to 2029-08-21

Dieses Zertifikat bestätigt, dass der integrierte NA-Schutz der oben bezeichneten Erzeugungseinheiten die Anforderungen der Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105:2018-11, nachgewiesen unter Anwendung der DIN VDE V 0124-100, erfüllt.

This certificate confirms that the integrated network and system protection of the above-mentioned generation units meets the requirements of the grid connection code VDE-AR-N 4105:2018-11, verified using the standard DIN VDE V 0124-100.

Zum Zertifikat gehört ein Anhang in deutscher und englischer Sprache mit weiteren Informationen zu den PV-Wechselrichtern Fronius Verto.

The certificate includes an appendix in German and English language with further information concerning the PV inverters Fronius Verto.

Dieses Zertifikat berechtigt nicht zur Nutzung eines markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE.
This certificate does not authorize the use of any of the legally protected VDE marks.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Zertifizierung Produkte

M. Tasotti

2025-02-20

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Germany
phone +49 69 83 06-0, fax: +49 69 83 06-555
e-mail: vde-institut@vde.com, www.vde-institut.com
VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: www.vde.com/certificate

VDE
INSTITUT

Anhang zum Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz
gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105



Appendix to the Certificate for Network and System Protection
according to the grid code VDE-AR-N 4105

A1 Änderungsverzeichnis / List of changes

Datum / Date	Revision / Revision	Bemerkung / Remark
22.08.2024	-	Erstausgabe / First edition
23.01.2025	1	Ergänzung des Wechselrichtertyps 25.0 400. / Inclusion of the inverter type 25.0 400 in the certificate. Neuer Evaluierungsbericht 322528-RE-2 (Ersetzt den Evaluierungsbericht 322528-RE-1) / New Evaluation Report 322528-RE-2(Replaces Evaluation Report 322528-RE-1)

A2 Literatur / Literature

[1]	VDE-AR-N 4105: 2018-11	Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN): VDE-AR-N 4105, Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, November 2018 <i>Generators connected to the low-voltage distribution network – Technical requirements for the connection to and parallel operation with low-voltage distribution network, November 2018</i>
[2]	FGW TR8 Rev. 9 : 2019-02	Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien (FGW e.V.): Technische Richtlinien für Erzeugungseinheiten, –anlagen und Speicher sowie für deren Komponenten Teil 8 - Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und –anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Stromnetz, Revision 9. Berlin: 01.02.2019 <i>Technical guidelines for generating units, systems and storage as well as for their Components, part 8 - Certification of the electrical characteristics of power generating units, systems and storage systems as well as their components on the grid, Revision 9, Berlin: 01.02.2019</i>
[3]	DIN VDE V 0124-100: 2020-06	Deutsches Institut für Normung (DIN): VDE V 0124-100, Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung – Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten, vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz, Juni 2020 <i>Grid integration of generator plants – Low voltage – Test requirements for generator units to be connected to and operated in parallel with low-voltage distribution network, June 2020</i>
[4]	322528-RE-2	VDE Evaluierungsbericht <i>VDE evaluation report</i>
[5]	SGP-25368_02_R1	Prüfbericht AIT: Projekt-Nr. SGP-25368_02_R1 vom 01.07.2024 (Fronius Verto 24.0) <i>AIT test report: Project no. SGP-25368_02_R1 from 01.07.2024 (Fronius Verto 24.0)</i>
[6]	DIN EN 62116 (VDE 0126-2): 2014-11	Deutsches Institut für Normung (DIN): DIN EN 62116 (VDE 0126-2), Photovoltaik-Wechselrichter für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz, November 2014 <i>Utility-interconnected photovoltaic inverters – Test procedure of islanding prevention measures, November 2014</i>



Anhang zum Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105

Appendix to the Certificate for Network and System Protection according to the grid code VDE-AR-N 4105

A3 Allgemeines / General

Der hier zertifizierte interne NA-Schutz der Wechselrichter der Serie Verto des Herstellers Fronius ist hinsichtlich verwendeter Hardware und Software identisch für alle Wechselrichter. Er wurde beispielhaft an einem Wechselrichter Fronius Verto 24.0 in [5] geprüft.

Unabhängig vom internen NA-Schutz verfügen die Wechselrichter Fronius Verto über einen externen Eingang (Schnittstelle WSD – Wired-Shut-Down), der als Eingang für einen externen NA-Schutz verwendet werden kann (siehe [1], Kapitel 6.4.1). Entsprechende Signale über diesen Eingang wirken unmittelbar auf die integrierten Kuppelschalter des Wechselrichters und führen zur Netztrennung.

Weiters lässt sich über diese WSD-Schnittstelle die Anforderung der VDE-AR-N 4105 (Kapitel 5.7.4.1) nach einem Eingangs-Port, über den die Wirkleistungsabgabe innerhalb von 5 s zu beenden ist, realisieren.

Die aktuelle Firmwareversion des internen NA-Schutzes lautet 1.25.1.1. Sie gilt für alle hier zertifizierten Wechselrichter. Sie kann sich über die Dauer der Gültigkeit des Zertifikats ändern.

Die Softwareversion entspricht einem „Bundle“ einzelner relevanter Softwarestände der Wechselrichter. Bei Änderung eines zugehörigen Softwarestandes wird die Nummerierung des Software-Bundles hochgezählt.

The internal network and system protection of the inverters of the Verto series from the manufacturer Fronius certified here is identical for all inverters in terms of hardware and software. As an example, a Fronius Verto 24.0 inverter was tested in [5].

Independent of the internal NS protection, the Fronius Verto inverters have an external input (WSD - Wired Shut-Down interface), which can be used as an input for external NS protection (see [1], Chapter 6.4.1). Corresponding signals via this input act directly on the inverter's integrated coupling switch, leading to disconnection from the grid.

Furthermore, the requirement of VDE-AR-N 4105 (Chapter 5.7.4.1) for an input port, through which the active power output must be terminated within 5 seconds, can be implemented via this WSD interface.

The current software version of the internal NS protection is 1.25.1.1. It applies to all inverters certified here. It can change over the period of validity of the certificate.

The software version corresponds to a "bundle" of individual relevant software versions of the inverters. If such a software version is changed, the numbering of the firmware bundle is incremented.



Anhang zum Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105



Appendix to the Certificate for Network and System Protection according to the grid code VDE-AR-N 4105

A4 Auszug Prüfbericht NA-Schutz / Extract test report NS protection

Auszug aus dem Prüfbericht „NA-Schutz“ / Extract of the test report „NS protection“			
Hersteller / Manufacturer	Fronius International GmbH		
Adresse / Address	Günter Fronius Straße 1; 4600 Thalheim bei Wels, Austria		
Prüfbericht / Test report	SGP-25368_02_R1 [5]		
Prüflabor / Laboratory	AIT (Austrian Institute of Technology GmbH)		
Adresse / Address	Donau-City-Straße 1, 1220 Wien, Austria		
Messzeitraum / Measurement period	21.03.2024 – 28.06.2024		
Typ NA-Schutz / Type of NS protection	Integrierter NA-Schutz des Wechselrichters Fronius Verto 24.0 / Integrated NS protection of the inverter Fronius Verto 24.0		
Software Version / Software version	Siehe Anhang B / see appendix B		
Schutzfunktion / Protective function	Einstellwert / Set value	Auslösewert / Tripping value	Auslösezeit – NA-Schutz ¹⁾ / Tripping time NS protection ¹⁾
Spannungssteigerungsschutz U >> Voltage rise protection U >>	1,25 * U _n (288,7 V)	1,242 * U _n (286,9 V)	140 ms
Spannungssteigerungsschutz U > Voltage rise protection U >	1,10 * U _n (254,0 V)	1,100 * U _n (254,0 V)	530 s
Spannungsrückgangsschutz U < Voltage drop protection U <	0,8 * U _n (184,8 V)	0,798 * U _n (184,4 V)	3.000 ms
Spannungsrückgangsschutz U << Voltage drop protection U <<	0,45 * U _n (103,9 V)	0,452 * U _n (104,3 V)	370 ms
Frequenzrückgangsschutz f < Frequency drop protection f <	47,5 Hz	47,50 Hz	120 ms
Frequenzsteigerungsschutz f > Frequency rise protection f >	51,5 Hz	51,50 Hz	120 ms
Bemerkung / Remark Bezugswert / Reference value U _n = 230,94V ¹⁾ Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U / f bis zum Auslösesignal an den Kuppelschalter / The tripping time includes the period from the limit value violation U/f to the tripping signal to the interface switch. Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht überschreiten. / The disconnection time (sum of tripping time of the NS protection plus operating time of the interface switch) shall not exceed 200 ms. Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zur höchsten oben ermittelten Auslösezeit zu addieren. Punkt ²⁾ ist zu beachten / When planning the power generation system, the operating time of the interface switch shall be added to the maximum tripping time obtained as indicated above. Point ²⁾ must be observed.			
☒ Bei integriertem NA-Schutz ²⁾			
Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ / Assigned to type of generating unit		Fronius Verto 24.0 ³⁾	
Typ Integrierter Kuppelschalter / Type of integrated interface switch		Zettler AZSR235/250 ³⁾	
Eigenzeit des Kuppelschalters / Operating time of interface switch		typ. <40 ms (max. 40ms)	
Bemerkung / Remark: ²⁾ zur Verwendung eines externen NA-Schutzes siehe Kapitel A3 / for the use of an external NS protection see chapter A3 ³⁾ gültig für alle Wechselrichter der Familie Fronius Verto, siehe Deckblatt / (valid for all inverters of the Fronius Verto family, see cover sheet)			
Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette „integrierter NA-Schutz – Kuppelschalter“ führte zu einer erfolgreichen Abschaltung / Verification of the entire functional chain “integrated NS protection – interface switch” has resulted in successful disconnection.			☒



A5 Inselnetzerkennung / Stand-alone grid detection

In den hier zertifizierten Wechselrichtern der Serie Fronius Verto des Herstellers Fronius International ist im NA-Schutz eine Inselnetzerkennung integriert. Die Inselnetzerkennung erfolgt mittels aktivem Verfahren (siehe [1], Kapitel 6.5.3). Diese wird erst bei Detektion von Unregelmäßigkeiten in der Netzfrequenz aktiviert. Im Rahmen der Typprüfungen [5] ist die Funktionalität der Inselnetzerkennung nach [6] erfolgreich geprüft worden.

Die Inselnetzerkennung ist gegenüber der dynamischen Netzstützung mit untergeordneter Priorität realisiert. Die Erkennung des Inselnetzes und die damit verbundene Abschaltung der Erzeugungsanlage erfolgt innerhalb von 9s.

In the NS protection of the here certified inverters of the series Fronius Verto certified a stand-alone grid detection is integrated. The situation of a stand-alone grid is determined using an active procedure (see [1], Chapter 6.5.3). This procedure is only activated when irregularities in the network frequency as indication of a stand alone grid are detected. As part of the type tests [5], the functionality of stand-alone grid detection according to [6] has been successfully tested.

The stand-alone grid detection is implemented with a lower priority than the dynamic grid support. The detection of the stand-alone grid and the associated shutdown of the generating plant takes place within 9 seconds.



Ö. Kurt

Offenbach, 2025-02-17

Fachzertifizierer / Technical Certification Officer



Anhang zum Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz
gemäß Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105



Appendix to the Certificate for Network and System Protection
according to the grid code VDE-AR-N 4105

B Aktueller Stand der Firm-/Software / Current firm-/software version

Fronius Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0, 24.0, 25.0 400		
Datum / date	FW/SW- Stand / FW/SW- version	Bemerkung / Remark
22.08.2024	1.31.3-1	Erstausstellung / first edition

Die aktuelle Softwareversion gilt für alle hier zertifizierten Wechselrichter Fronius Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0, 24.0 und 25.0 400 beinhaltet die nationalen Anforderungen für Deutschland.

Diese Softwareversion entspricht einem „Bundle“ einzelner relevanter Softwarestände der Wechselrichter. Bei Änderung eines zugehörigen Softwarestandes wird die Nummerierung des Software-Bundles hochgezählt.

The current software version applies to all inverters Fronius Verto 15.0, 17.5, 20.0, 22.0, 24.0 and 25.0 400 certified here and includes the national requirements for Germany.

The software version corresponds to a "bundle" of individual relevant software versions of the inverters. If such a software version is changed, the numbering of the software bundle is incremented.

Zur Information / For information:

Ein Großteil der Messungen in [5] wurde mit einem älteren SW-Stand durchgeführt (1.30.4-1). Der Hersteller hat bestätigt, dass die aktuelle SW-Version keinen Einfluss auf die zertifizierungs-relevanten elektrischen Eigenschaften hat.

A large part of the measurements in [5] were carried out with an older SW version (1.30.4-1). The manufacturer has confirmed that the current software version does not affect the certification-relevant electrical properties.



Ö. Kurt

Offenbach, 2025-02-17

Fachzertifizierer / Technical Certification Officer

